




Tablica włączkowa typu Ekinox® TX 4 x 18 mod izolacyjnie, białe
 wymiary 760 x 425 x 133 mm
 wymiary wnętrza 710 x 410 x 100 mm

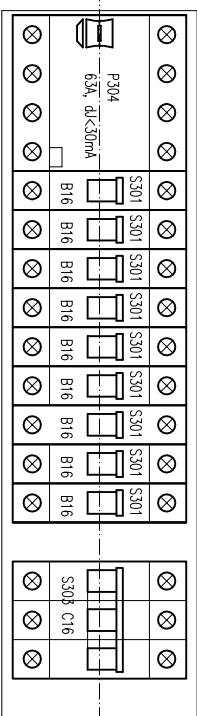


FJ6 FG1 FG2 FG3 FG4 FG5 FG6 FG7 FG8 FG9 FOZ1
 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 OZ1

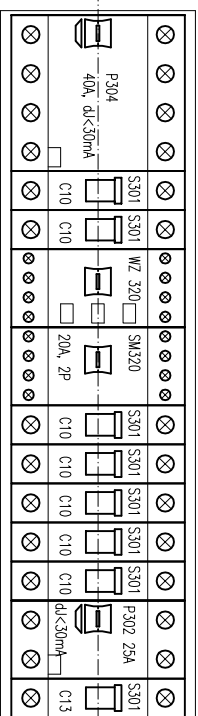

FJ0 FOZ FOZS PC KOZ FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FK1 FK1
 OZ OZS OZS OZ OZ O1 O2 O3 O4 O5 K1 K1

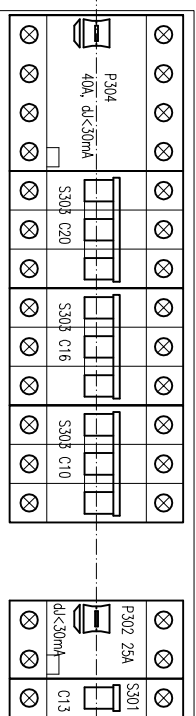


FJ5 FS1 FS2 FS3 FK2 FK2
 S1 S2 S3 K2 K2

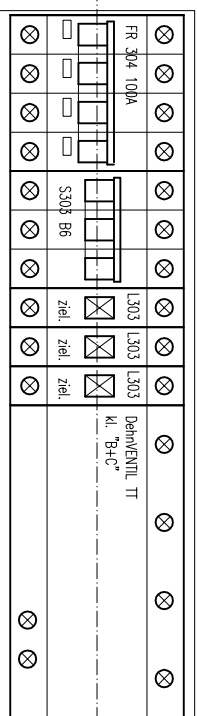

OG FH H1 H2 H3 FV
 Z Z L1 L2 L3 Z

Obud. do sys. alarmowych n/fc IP-55
 o wym. 165x180x105 mm prod. ABB



QPK

WYŁĄCZNIK P/POŻ "QP"

| | | | |
|---|--|---|--|
| Inwestor Urząd Gminy w Kłomonicach 42-270 Kłomnice, ul. Strazacka nr 20 | | Zakład Usług Projektowych ul. Kopernika 8a 42-200 Częstochowa Rok zał. 1992 | |
| Adres inwestora 42-270 Kłomnice, ul. Strazacka nr 20 | | Projektant ul. Kopernika 8a 42-200 Częstochowa Rok zał. 1992 | |
| Projektował inż. J. Kostrzanowski | | Projektował inż. J. Kostrzanowski | |
| Sprowdził inż. G. Drelich | | Sprowdził inż. G. Drelich | |
| Data 08.2008 | | Data 08.2008 | |
| Nazwa rysunku RYSUNEK MONTAŻOWY TABLICZY ZABEZPIECZENI "TZ" GŁÓWNA | | Nazwa rysunku RYSUNEK MONTAŻOWY TABLICZY ZABEZPIECZENI "TZ" GŁÓWNA | |
| Uprawnienie SLK/0805/F00E/04 | | Uprawnienie SLK/0805/F00E/04 | |
| Status 1:2,5 | | Status 1:2,5 | |
| Nr projektu JK1-08-2008 | | Nr projektu JK1-08-2008 | |
| Nr rysunku E-7 | | Nr rysunku E-7 | |
| 1/1 | | 1/1 | |

