


15/0,4 kV  
5-619 Garnet 2

2203  
istn. A5XSn



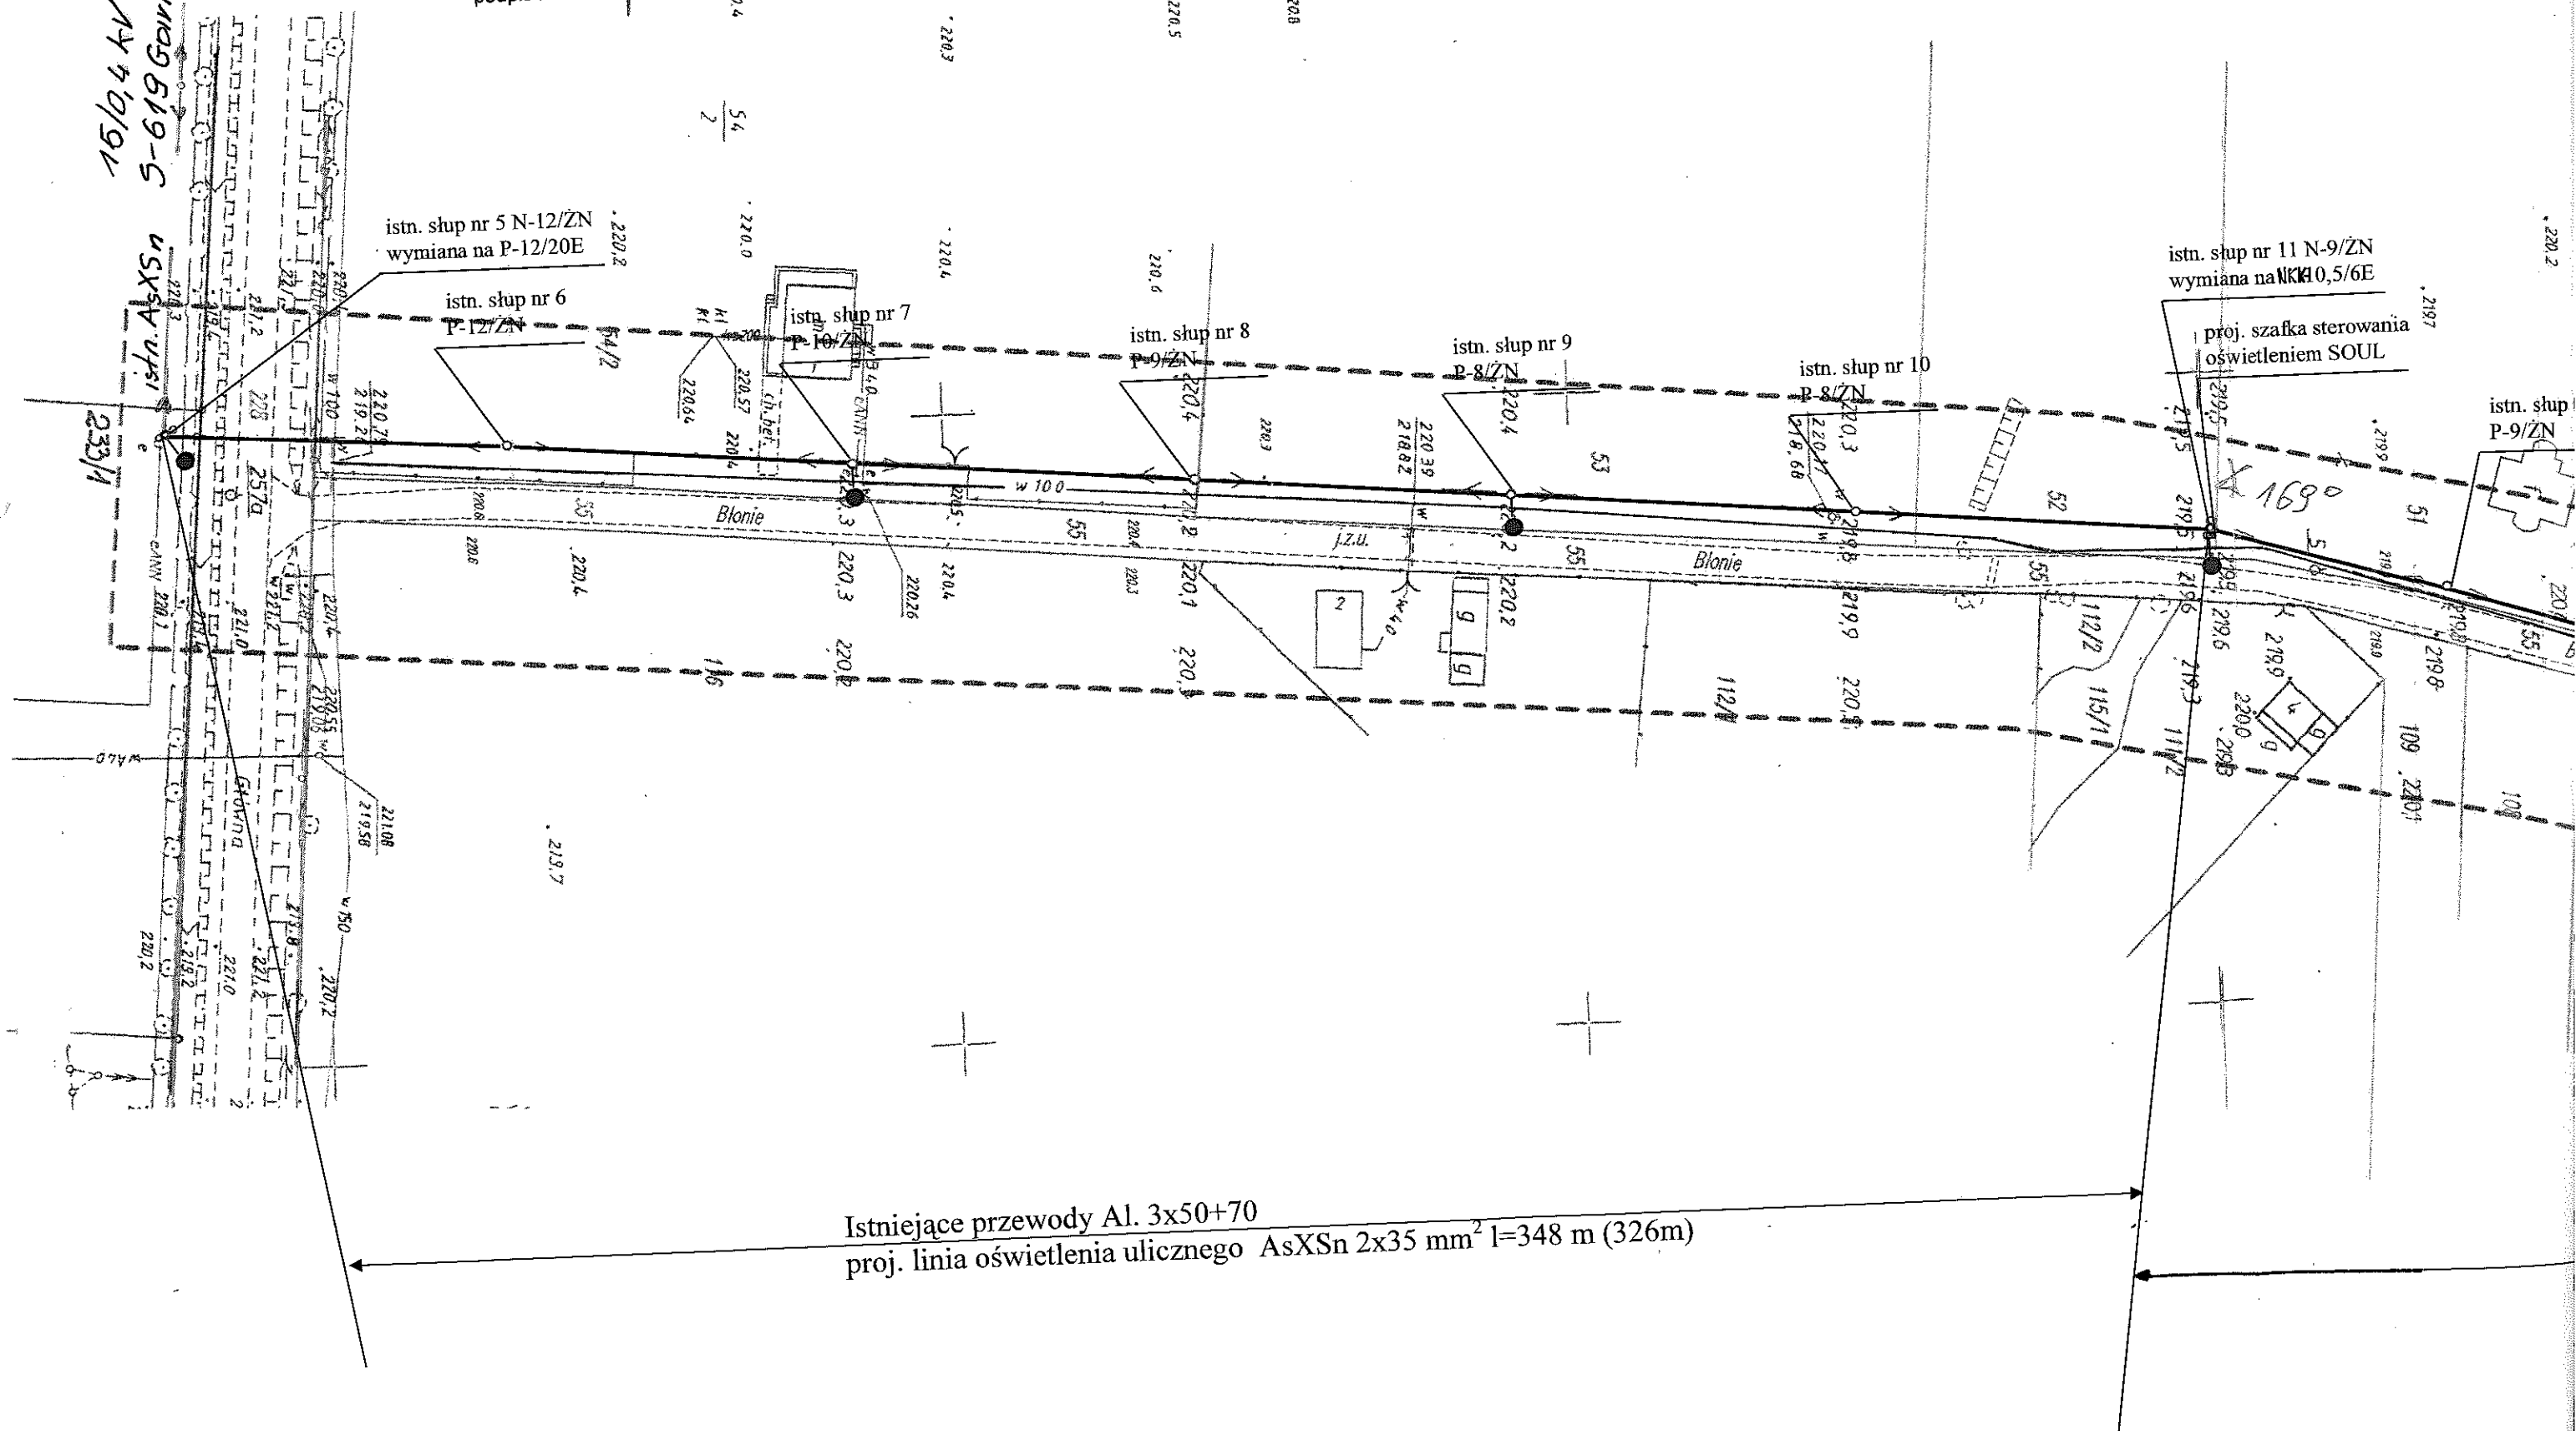


TAURON Dystrybucja  
Oddział w Częstochowie  
Rejon Dystrybucji Częstochowa  
załącznik nr 1 do pisma  
OCZ/IRD21/25/MB/19212/20M  
z dnia 30.12.20M

[illegible]

## Legenda

- Proj. linia ośw. ulicznego typu AsXS<sub>n</sub> 2x35 mm<sup>2</sup> l= 720 m (676m)  
 Proj. słup oświetlenia ulicznego z oprawą SGS 101/70  
 — Istn. linia nN ze stacji transformatorowej S-619 Garnek 2  
 — Istn. wodociąg

**STAROSTA CZĘSTOCHOWSKI**  
**Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej**

Na podstawie art. 28 ust. 1 z dnia 17 maja 1988 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu: Dobudowa przychodu oskierotowania

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczaniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionymi projektami, inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wyznacznymi punktami powykonawczych stanowisk organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Pudozniczego z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455)

672/11  
(sygn. opinii)

z HP STAROSTY  
mgr inż. Marek Dudziński  
Przewodniczący Zespołu Uzg  
Dokumentacji Projektowej

Częstochowa, dnia 2011-08-08

122. MARCELA WIECZAK  
Upr. bud. nr UAN 411-7342/100/93  
oraz UAN 411-7395/177/88;  
Projektowanie oraz Kierowanie,  
Nadpisanie i Instalację  
Wewnętrznej Sieci i Instalacji  
Elektrycznych - bez ograniczeń.  
034/328 51 36 0602298121

ZUHP „ELEKTROMAT-BIS” Wiesław Borał		Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny <b>“ELEKTROMAT - BIS”</b> Wiesław Borał 42-270 Kłomnice - Bartkowice, ul. Waska 17 tel. 034/ 3281 47, kom. 0607 362455 Regon 15055370, NIP 573-030-05-10	
Projektował	<b>Wiesław Borał</b> <b>TECHNIK ELEKTRYK</b> Upr. Bud. Nr UAN VIII/83861/55/90 Kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy, sporządz. proj. sieci instal. elek. Bartkowice, ul. Waska 17 42-270 KŁOMNICE		Data
			Lipiec 2011
Skala	Inwestor Gmina Kłomnice ul. Strażacka 20 42-270 Kłomnice	nr rys.	
1:1000	Temat Budowa linii oświetlenia ulicznego 1 kV typu AsXSn 2x35 mm <sup>2</sup> w miejscowości Garnek ul. Błonie dz. nr 55, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54/1, 228, 233/1, Obręb: Garnek k. m.1	<b>2</b>	
<b>Plan zagospodarowania terenu</b>			

F.H.U.G. **GEOSITY**  
int. Heteronim Wiik  
42-270 Kłomnica, ul. Nowa 18  
NIP 949-007-98-28 Regon 150180685  
PRACOWNIA GEODEZYJNA  
tel./fax 034 328 17 66; 0 604 275 834

GEODETA UPRAWNIENI  
- Liasonim Wilk

STARSZYSTWO GOSPODARSTWA  
POWIATOWY OŚRODEK ROZKURACZKI  
Gdańsk, ul. Kadywańska 1  
W sprawie: skargi na uchwałę  
sejmiku gminy, uchwały nr 10/2009  
dotyczącej z powołania urzędników  
zastępcy powiatowego wójty  
z siedzibą w miejscowości gmina

Materiałach PZUDP brak  
 informacji o projektowanych  
 obiegach uzbrojenia terenu  
 2014-07-26 .....  
 (Podpis)