[illegible]

$P_{II}[kW]=32,19$   
 $k_j=0,38$   
 $P_{szcz}[kW]=12,08$

**Projektant:**  
**Biuro Projektowania i Nadzoru**  
**Artur Wieczorek**  
**42-263 WIZOSOWA, ul. Wesola 41**  
**artur.wieczorek@wp.pl**

**BPiN**  
**WIECZOREK**

**www.awieczorek.pl**

**Tytuł** Schemat rozdzielnicy RG  
**rysunku:**

**Investor: URZĄD GMINY W KŁOMNICACH**


42-270 KŁONNICE UL. STRAŻACKA 20


**Temat: REMONT I PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU  
DLA POTRZEB CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH**

**Adres: 42-270 KŁOMNICE, RZĘKI WIELKIE**

**DZ. NR EWID. 313/1 OBRĘB RZEKI WIELKIE**

		Imię i nazwisko		Nr uprawnień:		Podpis									
Projektował		mgr inż. Artur Wiecek		SLK/4125/PWOE/12											
Sprawdził		mgr inż. Daniel Mader		SLK/6009/PWBE/15											
Opracował		-		-											
Skala		Data		Faza		Branża		Nr projektu		Nr rys.		Arkusz		Strona	
A4		12/2016		PB		Elekt.		-		E-5		1/2		23	

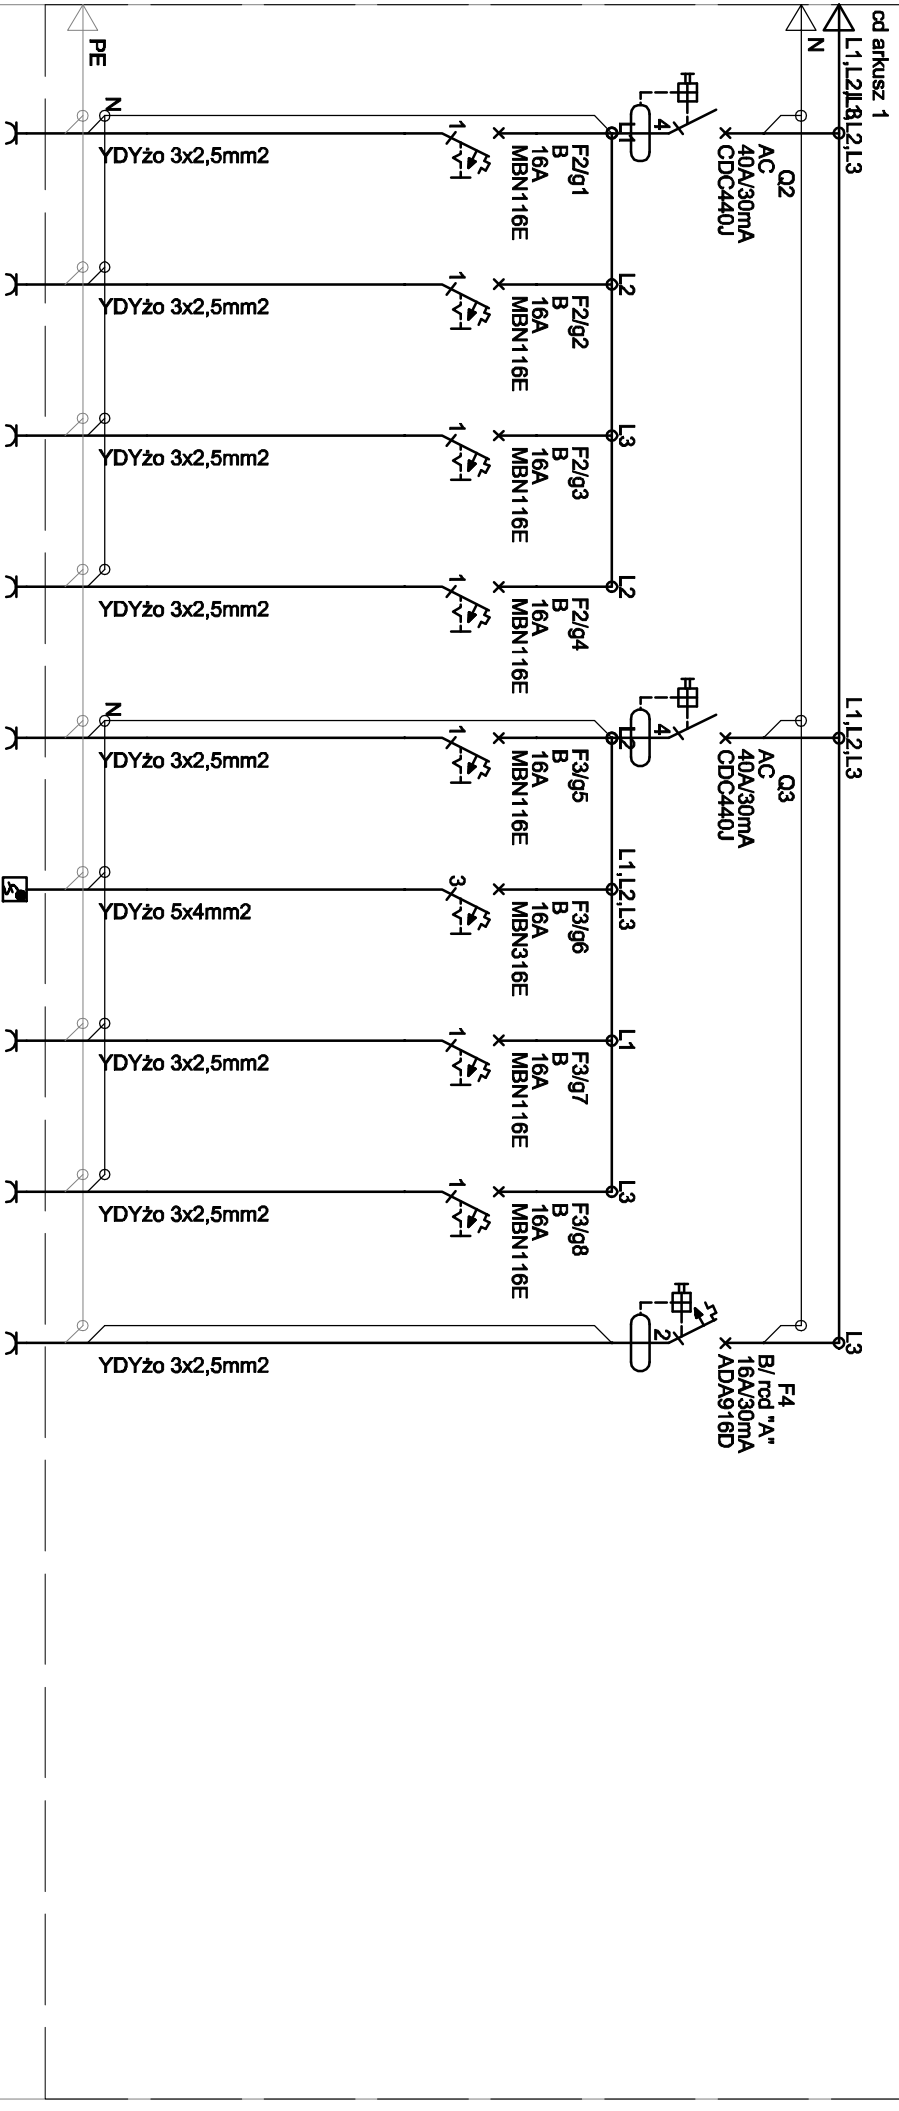

g1	g2	g3	g4	g5	g6	g7	g8	g9							
2	2	2	2	2	9	2	2	0,5							
wg planów instalacji	wg planów instalacji	wg planów instalacji	wg planów instalacji	wg planów instalacji	wg planów instalacji kuchnia elektr	wg planów instalacji	wg planów instalacji	potrzeby CCTV							
gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	rezerwa	gniazda 230V	gniazda 230V								
<div>Projektant:  Biuro Projektowania i Nadzoru Artur Wieczorek 42-263 Wrzosowa, ul. Wesoła 41 www.awieczorek.pl artur.wieczorek@wp.pl</div>									Tytuł: Schemat rozdzielnic RG rysunku:						
<div>Inwestor: URZĄD GMINY W KŁOMNICACH 42-270 KŁOMNICE UL. STRAŻACKA 20 Temat: REMONT I PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU DLA POTRZEB CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH Adres: 42-270 KŁOMNICE, RZEKI WIELKIE DZ. NR EWID. 313/1 OBRĘB RZEKI WIELKIE</div>															
			Imię i nazwisko			Nr uprawnień:			Podpis						
Projektował			mgr inż. Artur Wieczorek			SLK/4125/PW/OE/12									
Sprawdził			mgr inż. Daniel Mader			SLK/6009/PW/BE/15									
Opracował			-			-									
Skala		Data		Faza		Branża		Nr projektu		Nr rys.		Arkusz		Strona	
A4		12/2016		PB		Elekt.		-		E-5		2/2		24	







**Kamera zewnętrzna tubowa z ochroną przepięciową**



**5xutp kat. 5e**



**Szafa dystybuacyjna 19" minimum 15U**

URZĄDZENIE DOSTĘPowe CCTV Switch PoE 1U  
Przełącznik niezarządzalny 18-portowy z wyświetlaczem LCD, 16x PoE, 2x TP/SFP  
liczba portów: 18 Gigabit 10/100 Mb/s (16x PoE, wyświetlacz LCD), prędkość magistrali: 7.2 Gbp/s

**Połączenia urządzeń aktywnych z panelami rozdzielczymi wykonać za pomocą kabli krosujących.**

Projektant: Biuro Projektowania i Nadzoru Artur Wieszczek 42-263 Włoszowa, ul. Wesoła 41 www.awieczorek.pl artur.wieczorek@wp.pl										Tytuł Schemat rozdzielnic R2 rysunku:									
Inwestor: URZĄD GMIINY W KŁOMONICACH 42-270 KŁOMONICE UL. STRAŻACKA 20																			
Temat: REMONT I PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU DLA POTRZEB CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH										Projektował mgr inż. Artur Wieszczek Nr uprawnień: SLK/4125/PWOE/12 Podpis									
										Sprawdził mgr inż. Daniel Mader SLK/6009/PWBE/15									
Adres: 42-270 KŁOMONICE, RZĘKI WIELKIE DZ. NR EWID. 313/1 OBRĘB RZĘKI WIELKIE										Opracował -									
										Skala A4 Data 12/2016 Faza PB Branża Elektr. Nr projektu - Nr rys. E-9 Arkusz 1/1 Strona 28									